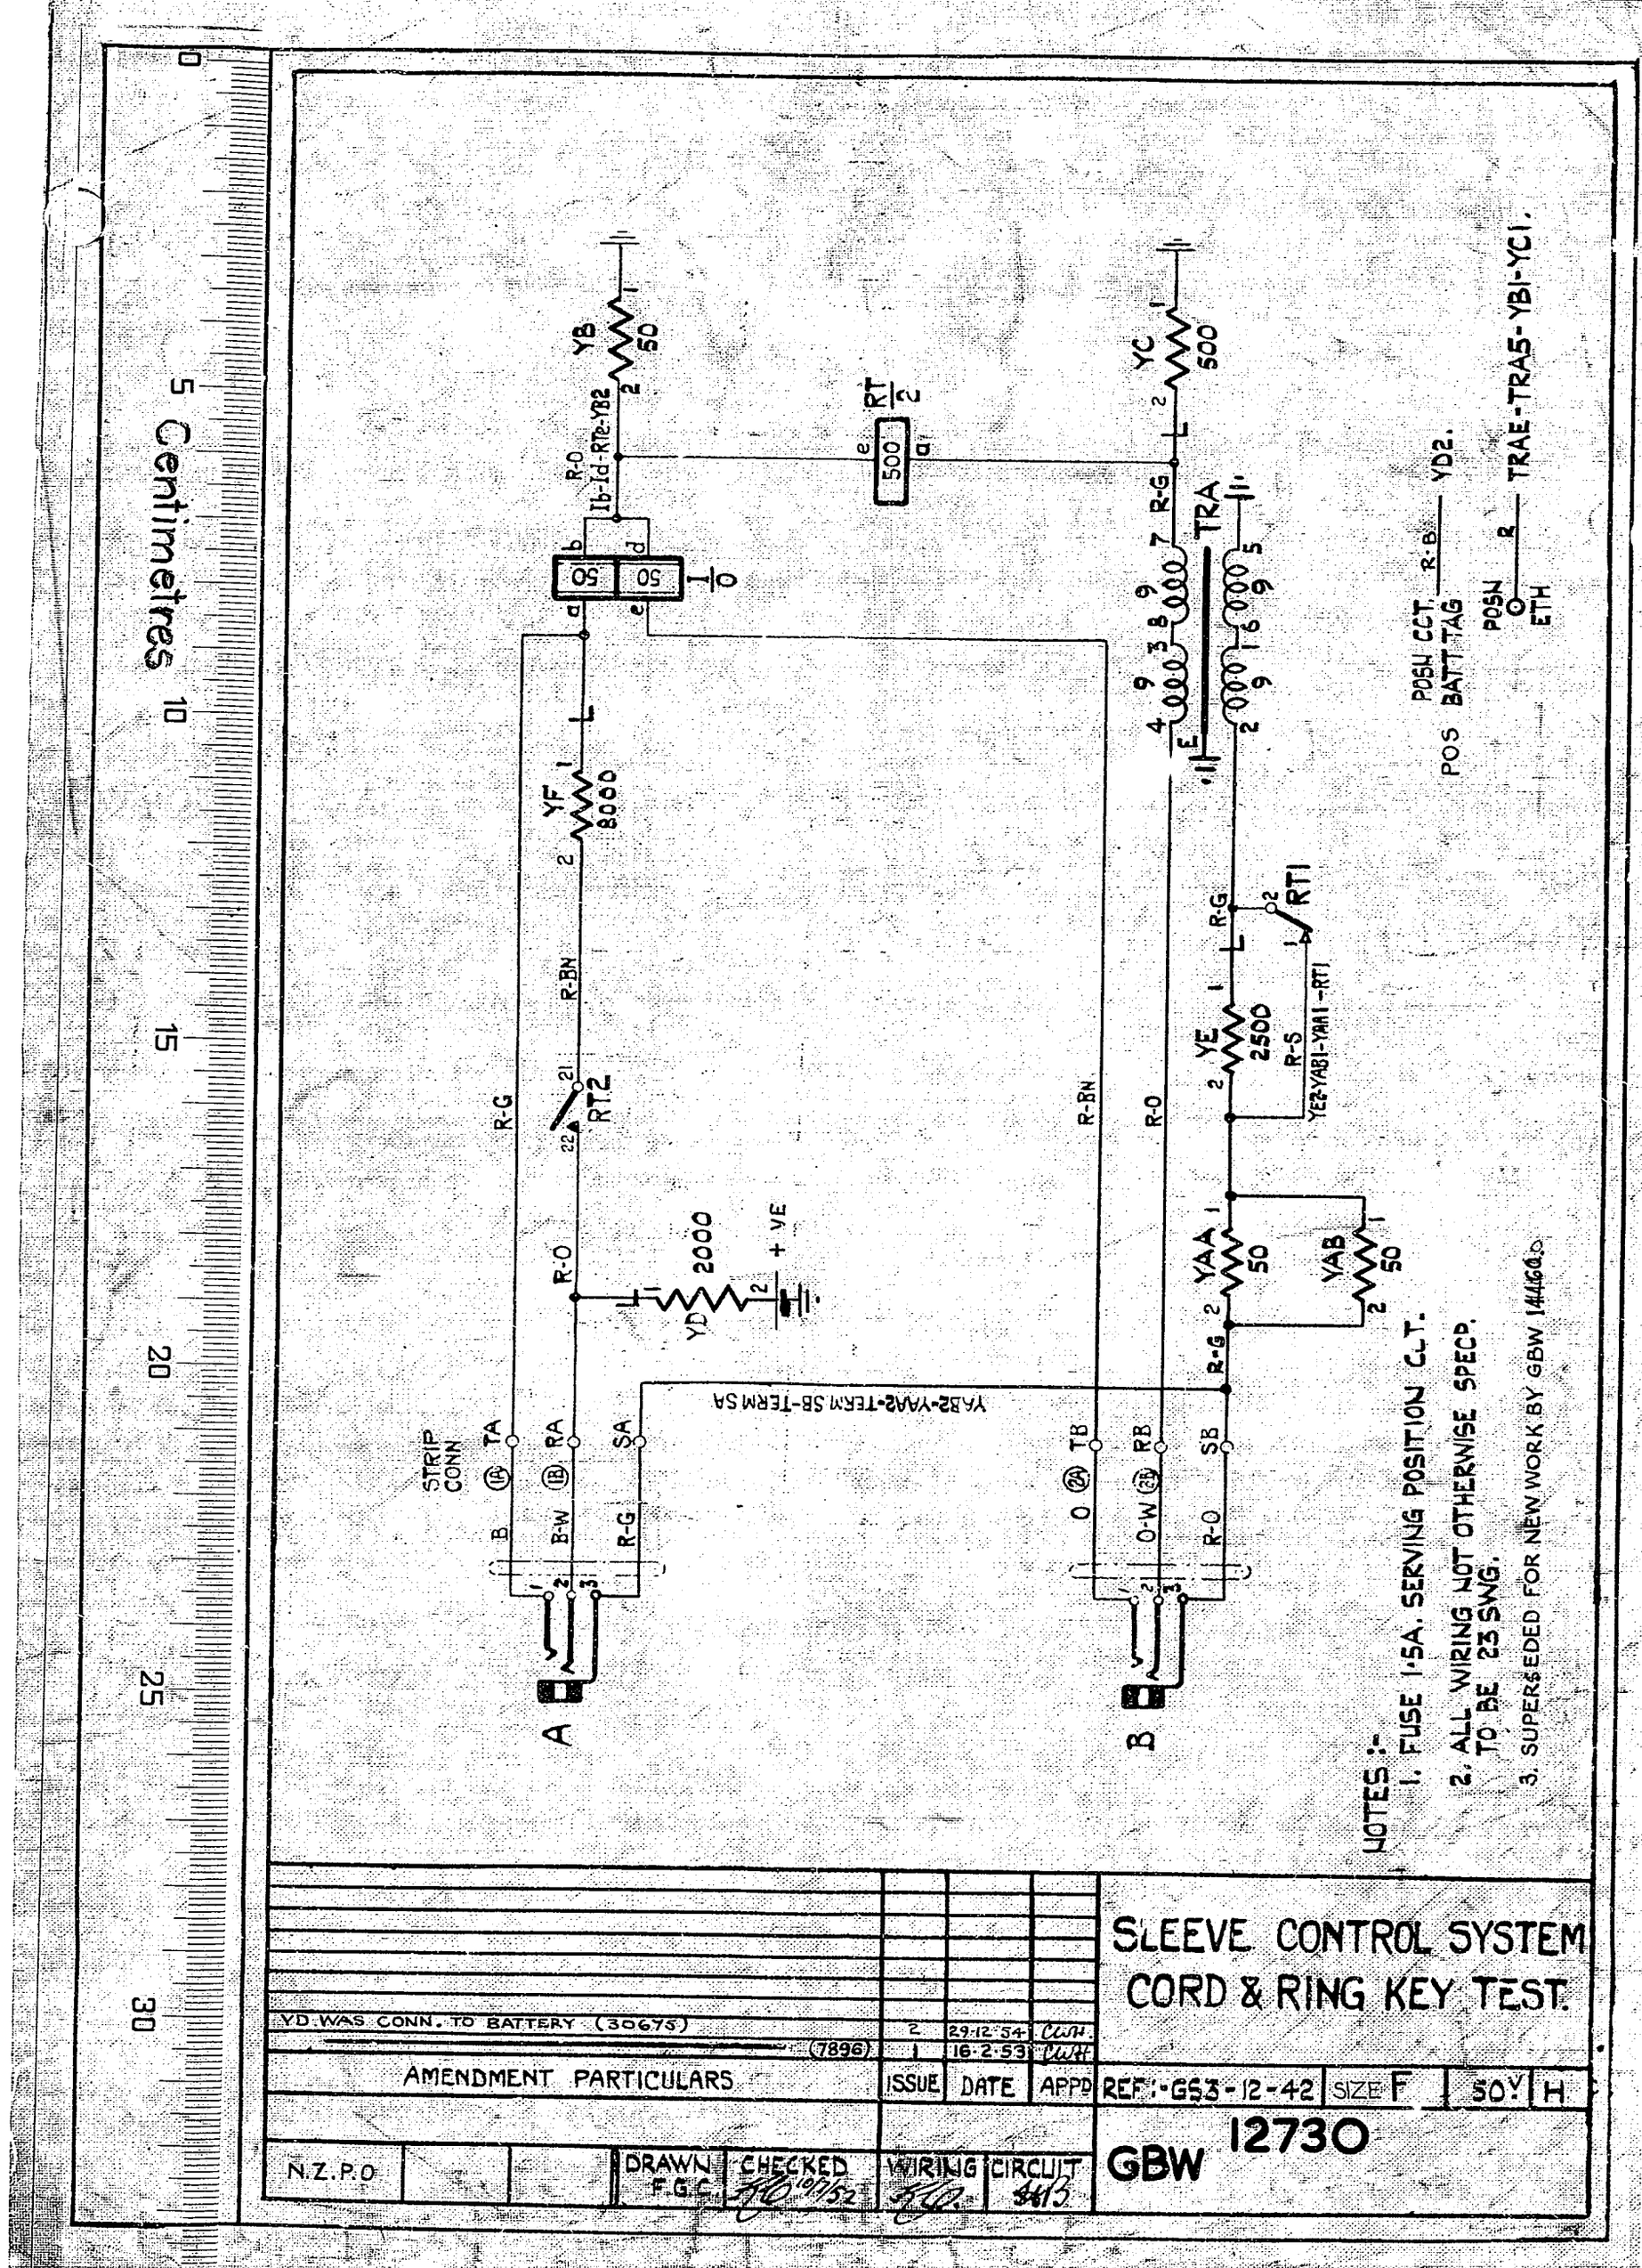
Centimetres
0
5
10
15
20
25
30
YF 1 8000 2
R-BN
R-G
RT2 21 22
R-O
YD 2000 1 2 + VE
STRIP CONN
TA RA SA
B B-W R-G
A
YA B2-YA A2-TERM SB-TERM SA
TB RB SB
O O-W R-O
B
Ib-Id-RT2-YB2
YB 1 50 2
50 50 b d e
I/O
RT/2
500
YC 1 500 2
R-G
TRA
R-O
YE 2 2500 1
R-S
YE2-YAB1-YAA1-RT1
RT1 2 1
R-G
YAA 1 50 2
YAB 1 50 2
R-G
POSN CCT R-B YD2.
POS BATT TAG
POSN R TRAE-TRA5-YB1-YC1.
ETH
NOTES :-
1. FUSE 1·5A. SERVING POSITION C.T.
2. ALL WIRING NOT OTHERWISE SPECD. TO BE 23 SWG.
3. SUPERSEDED FOR NEW WORK BY GBW 14466.
YD WAS CONN. TO BATTERY (30675)
(7896)
AMENDMENT PARTICULARS
ISSUE 2 DATE 29·12·54 APPD CLSH
ISSUE 1 DATE 16·2·53 APPD CLSH
SLEEVE CONTROL SYSTEM
CORD & RING KEY TEST.
REF:-GS3-12-42
SIZE F
50V
H
N.Z.P.O
DRAWN F.G.C.
CHECKED 10/1/52
WIRING
CIRCUIT 3413
GBW 12730