SHEET 1 OF 1

RELAY CODES & COMPONENTS LIST, GBW 16840

AC & DC 6 VOLT SUPPLY FOR MULT. ANSWERING LAMPS TEST DESK AND TURRETS.

RELAY	B.C.C. CODE	DIAG. FIG.	NOTES
CO	3601NL 2-30 BA	1	B.P.O. CODE NOTE 1
COA	10971	1	
COR	3601NL 2-30 BA	1	B.P.O. CODE NOTE 1
FA	5137	1	
MF	10975	1	
MFA	71772	1	
MFX	2408	1	
MFY	2408	1	
RA	2017	2A, 2B OR 2C	
AL	6001	2A	
AL	4069	2B	
AL	6035	2C	
FB	1262	4	

COMPT DESIGNATION	BPO CODE	NOTES
R1-R4	N°12	
MR1&2	4/1 AZ	FIG. 1.
T1	72B	
KTA & KTB	216	
R1 & 2	N°35B	
BZ	20A	FIG. 5.
KRA	72	
R1	N°12	FIG. 4.
R2	N°35B	

NOTES:-A. SPECIAL FACTORS OF SAFETY. B. SPECIAL ADJUSTMENTS. C. CCT. POINTS OR MODIFICATIONS.

LAYOUT

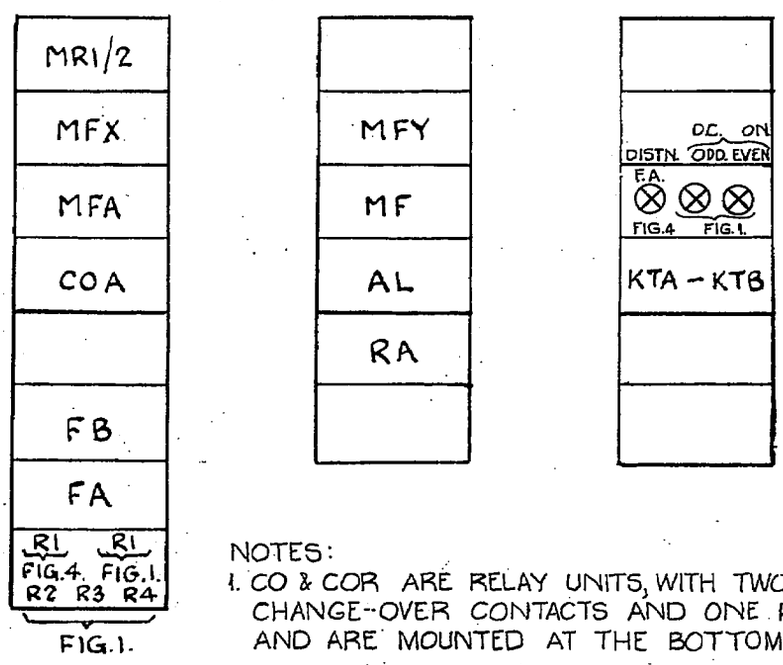

NOTES:
1. CO & COR ARE RELAY UNITS, WITH TWO MERCURY CHANGE-OVER CONTACTS AND ONE PALLADIUM CHANGE-OVER. AND ARE MOUNTED AT THE BOTTOM OF THE LAMP RELAY RACK.

APP.		ORIGINATED BY	A.E.I.
B.A.		DATE	15/3/65
ISSUE 1. 15.3.65 NOTE 1 AND LAMPS ADDED (47580) ISSUE 2 29-7-65		SIGNED FOR COMMITTEE	

N.Z.P.O. (92975) 8·10·65 B.A.